

PREMAC s.r.l.

LABORATORIO PROVE E SPERIMENTAZIONI SU MATERIALI DA COSTRUZIONE, GEOTECNICHE SU TERRE E ROCCE

AUTORIZZAZIONI: D.M. LL.PP. N 37616 DEL 29/09/1993, LEGGE 1086/71 E SUCCESSIVO RINNOVO - D.M. II. TT. 7731 DEL 02/08/2012, DPR 380/01



Settore Metalli

RP.03-02 Rev./Ed. A/2 del 17/09/09

Rapporto di prova N°: 1244/R1

Feroletto Antico, 20/05/15

Verbale di Accettazione N°: 0564 del 11/05/15

Richiedente: ING NISTICO' ANTONIO in qualità di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Int. Fattura: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARDINALE
VIA VITTORIO EMANUELE, 5 88062 CARDINALE - CZ

Dati cantiere:

Opera: LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - INDAGINI STRUTTURALI

In: V.LE ROMA di CARDINALE

Proprietà: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Impresa: ND

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. NISTICO' ANTONIO

Caratteristiche dichiarate...: N.D.

Campioni in esame...: N° 2 provini di acciaio ricavati da HEA300

Prove richieste...: Determinazione tensione di snervamento e rottura, allungamento e piegamento

Norma di riferimento...: D.M. IITT 14/01/08 - UNI 10002/1a - UNI 554

Risultati di prova:

Sigla	Data Prova	Dim. Provette (mm)		Area So (mmq)	fy (N/mmq)	ft (N/mmq)	ft/fy	All. (*) (%)	Prova di piegamento		
		b	t						φ mandr. (mm)	Tipo	Esito
PC1P-1	13/05/15	43,5	13,8	600,3	266,5	408,1	1,53	36,1	---	C	3
PC2P-3	13/05/15	44,6	14,0	624,4	256,4	397,5	1,55	35,4	---	C	3

Marchio rilevato :

Nome Ferriera: MARCHIO NON RILEVATO IN LABORATORIO

Acciaio prelevato in data: 06/05/15

Fine Risultati

Note: Richiesta di prova sottoscritta dalla DD.LL. No

PC1P-1 = PRELIEVO PILASTRO 1° ORDINE - PC2P-3 = PRELIEVO PILASTRO 2° ORDINE
ALLEGATI: Schema Ubicazione prelievi; Documentazione Fotografica

(*) Allungamento % a rottura ($Lo=5,65*\sqrt{Area}$); Tipo Piega A = Piega a 180 (°), C = Non Richiesta
Esito Piega 1 = Positiva, 2 = Negativa, 3 = Non Richiesta ND = Non Dichiarato; NR = Non Rilevato



Lo Sperimentatore
P.I. Gaetano Mazza

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Ing. Giuseppe MASCARO

Pagina 1 di 1

← Punto prelievo Provette

CORPO B STRUTTURA IN ACCIAIO

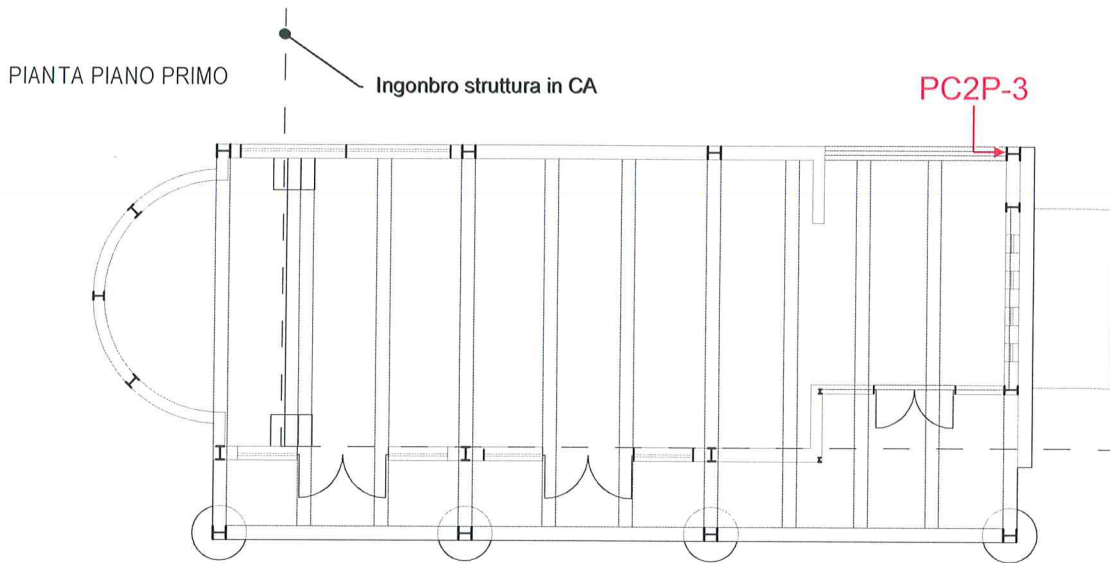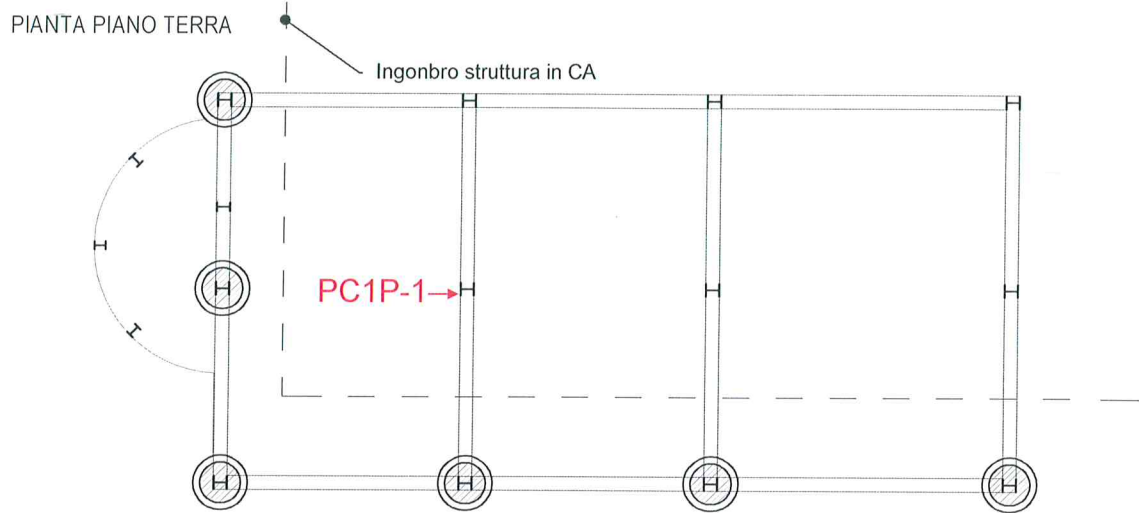

PC1P-1



PC2P-3